


CAUTION

MINIMUM MOUNTING DISTANCE FROM THE FLOOR SHALL NOT BE LESS THEN 48 INCHES.

- 1) Turn off power.
- 2) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 3) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap.
- 4) Attach support cable from canopy to slot in mounting strap.
- 5) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
- B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

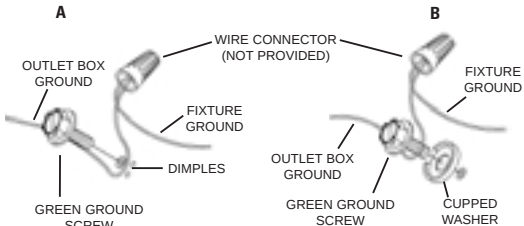

- 6) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata
*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).	

- 7) Push fixture to ceiling, carefully passing threaded pipe through hole.
- 8) Secure fixture to ceiling using finial.
- 9) Slip glass and pull-down handle over socket and secure in place with socket ring. (DO NOT over tighten.)

IMPORTANT WIRING INSTRUCTIONS



LENGTH OF CORD SUPPLIED IS INTENDED FOR 14 FEET CEILINGS. IF CEILING HEIGHT IS LESS THEN 14 FEET SEE CHART BELOW FOR THE LENGTH THAT SHOULD BE CUT FROM CORD FOR APPROPRIATE CEILING HEIGHT.

CUT OFF	CEILING HEIGHT
12 INCHES	13 FEET
24 INCHES	12 FEET
36 INCHES	11 FEET
48 INCHES	10 FEET
60 INCHES	9 FEET

PRECAUCIÓN

LA MINIMA DISTANCIA DE MONTAJE DESDE EL PISO NO DEBE SER MENOR DE 48 PULGADAS.

- 1) Apague la alimentación de energía.
- 2) Monte la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No se provee tornillos).
- 3) Atornille la tuerca hexagonal en el tubo roscado de manera que 5 roscas estén expuestas arriba de la tuerca hexagonal. Rosque ese extremo del tubo roscado en la abrazadera de montaje y apriete la tuerca hexagonal contra la abrazadera de montaje.
- 4) Acople el cable de sostén del capuchón a la ranura en la placa de montaje.
- 5) Instrucciones de conectar a tierra (Vea la ilustración A o B).
- A) En artefactos provistos de abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Arrolle el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra, verde y rosque en el agujero.
- B) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Una el alambre de tierra desde la caja de salida, debajo de la arandela cóncava, y el tornillo de tierra, verde y rosque en la abrazadera de montaje.
- Si el artefacto está provisto de alambre de tierra. Conecte el alambre de tierra del artefacto al alambre de tierra de la caja de salida con el conector de alambre (No se provee). Después de seguir los pasos de arriba, nunca conecte el alambre de tierra a los alambres de alimentación de corriente negro o blanco.

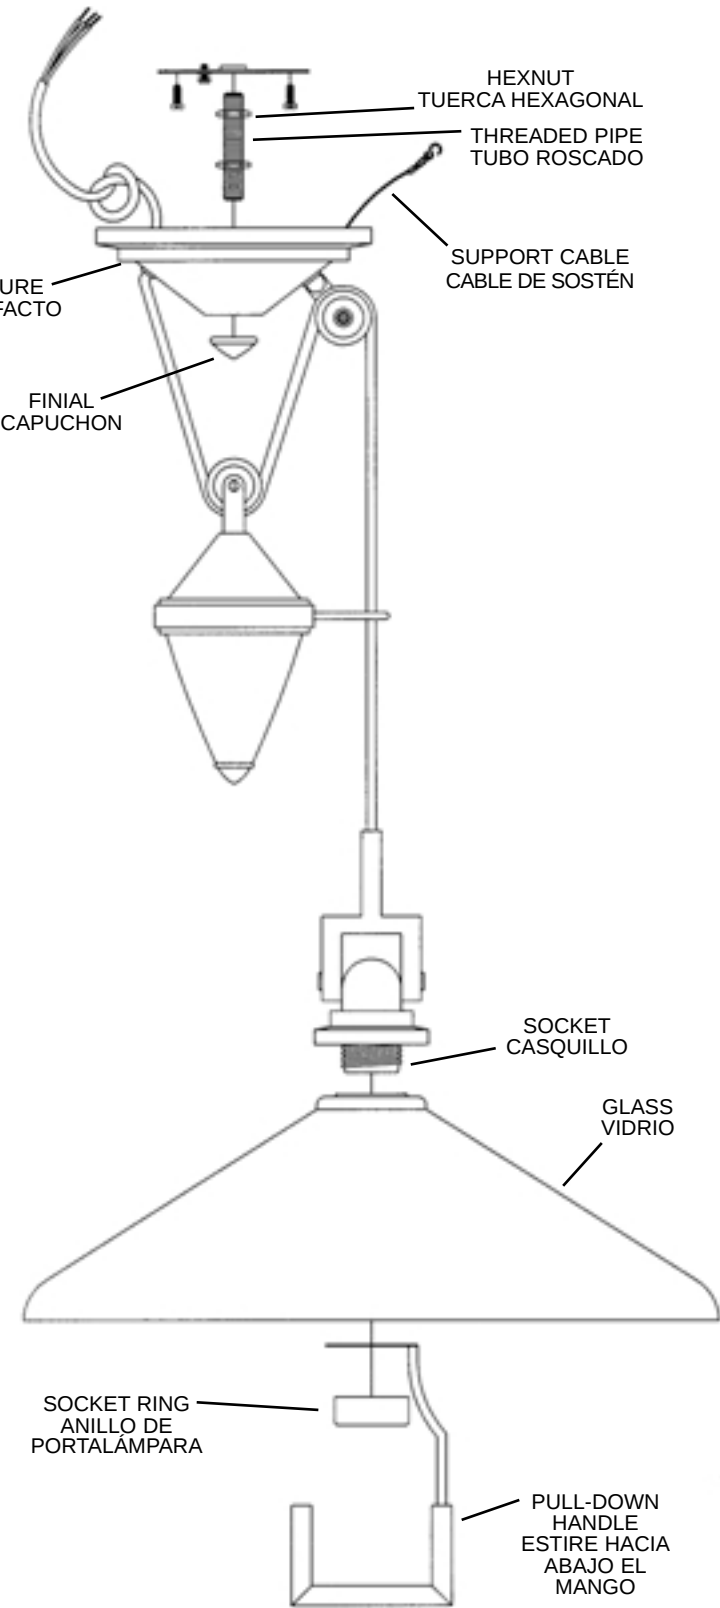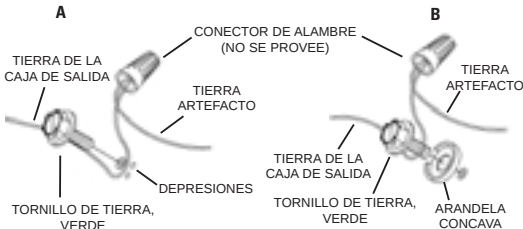

- 6) Haga las conexiones de alambres (no se provee conectores). Vea el cuadro de referencia de abajo con las conexiones correctas y alambres correspondientes.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor
*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)	

- 7) Empujar el artefacto al cielo raso, pasando cuidadosamente el tubo roscado a través del agujero.
- 8) Sujete el artefacto contra el cielorraso usando la capuchón
- 9) Resbale el vidrio y estire hacia abajo el mango sobre el casquillo y sujete en el lugar con el anillo del casquillo (NO apriete excesivamente).

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE CABLEADO

LA LONGITUD DEL CORDÓN SUMINISTRADO ES PARA UN CIELO RASOS DE 14 PIES DE ALTURA. SI LA ALTURA DEL CIELO RASO ES MENOR DE 14 PIES VEA LA TABLA DE ABAJO PARA SABER LA LONGITUD QUE DEBE CORTAR EL CORDÓN PARA LA ALTURA CORRECTA DEL CIELO RASO.

CORTAR	ALTURA DEL CIELO RASO
12 INCHES	13 FEET
24 INCHES	12 FEET
36 INCHES	11 FEET
48 INCHES	10 FEET
60 INCHES	9 FEET